




专业	金登记
姓名	
单位	
日期	
版本说明	

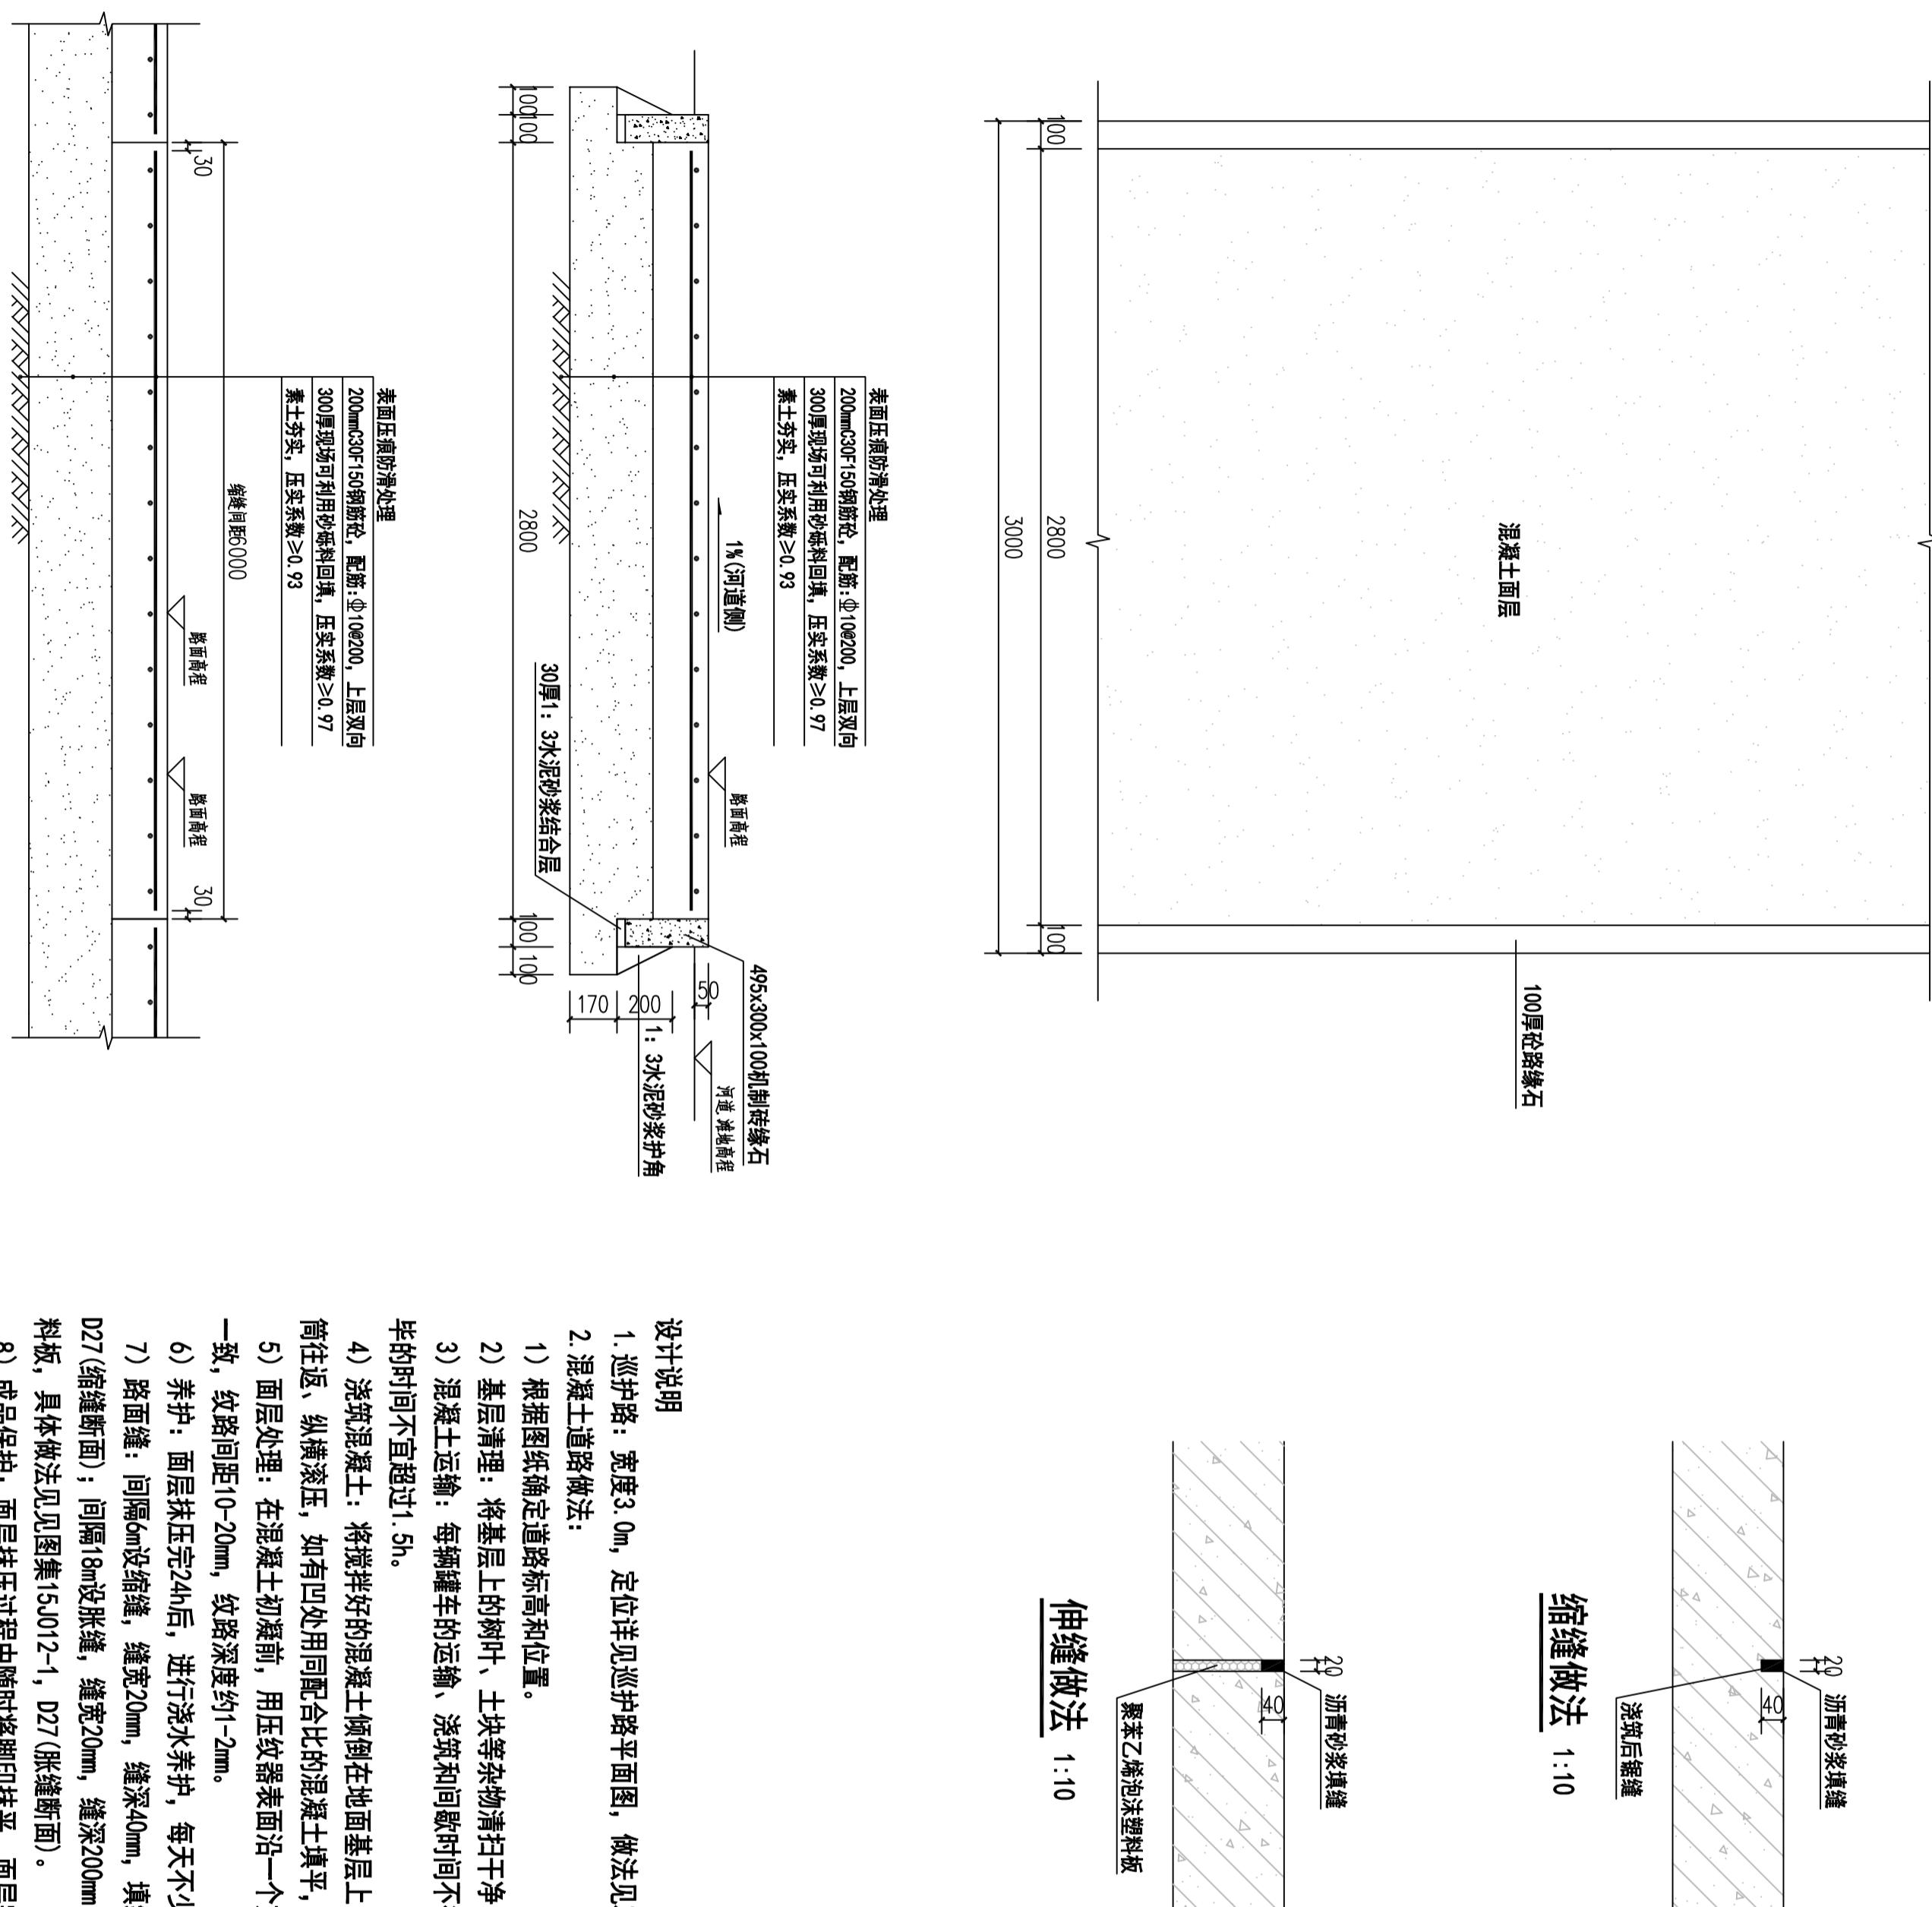

**河道巡护路平面及断面** 1:20

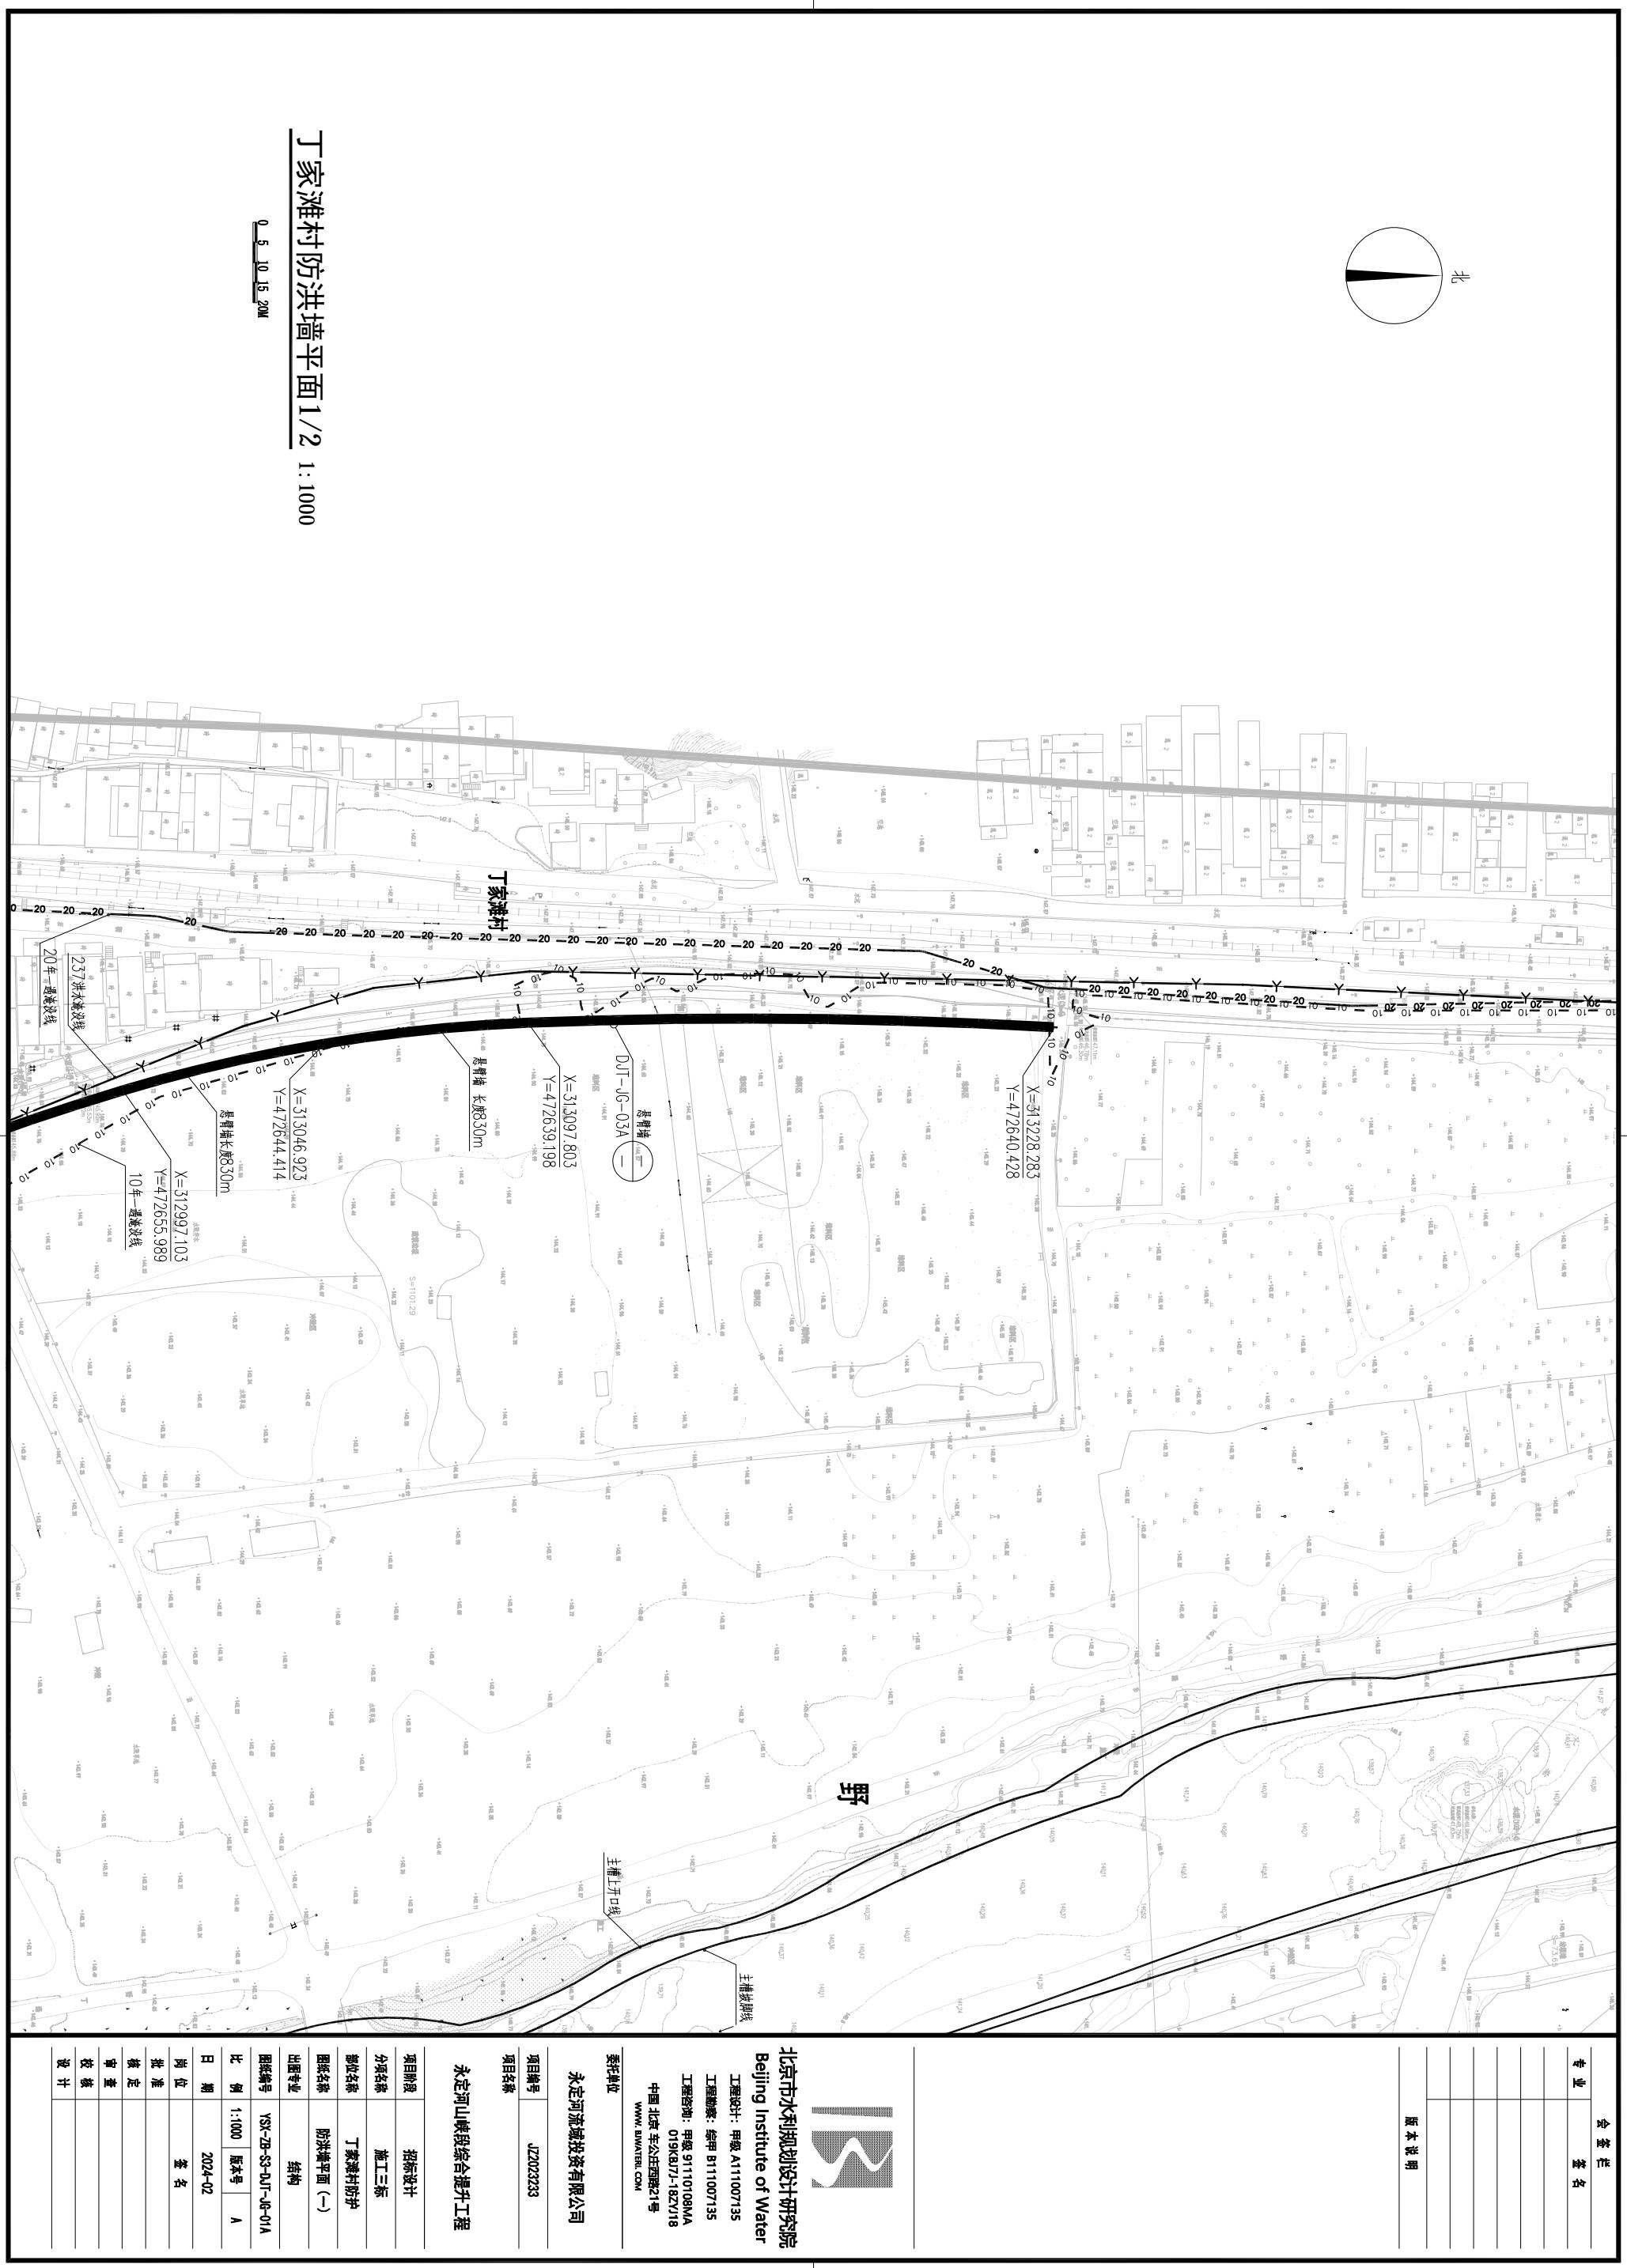


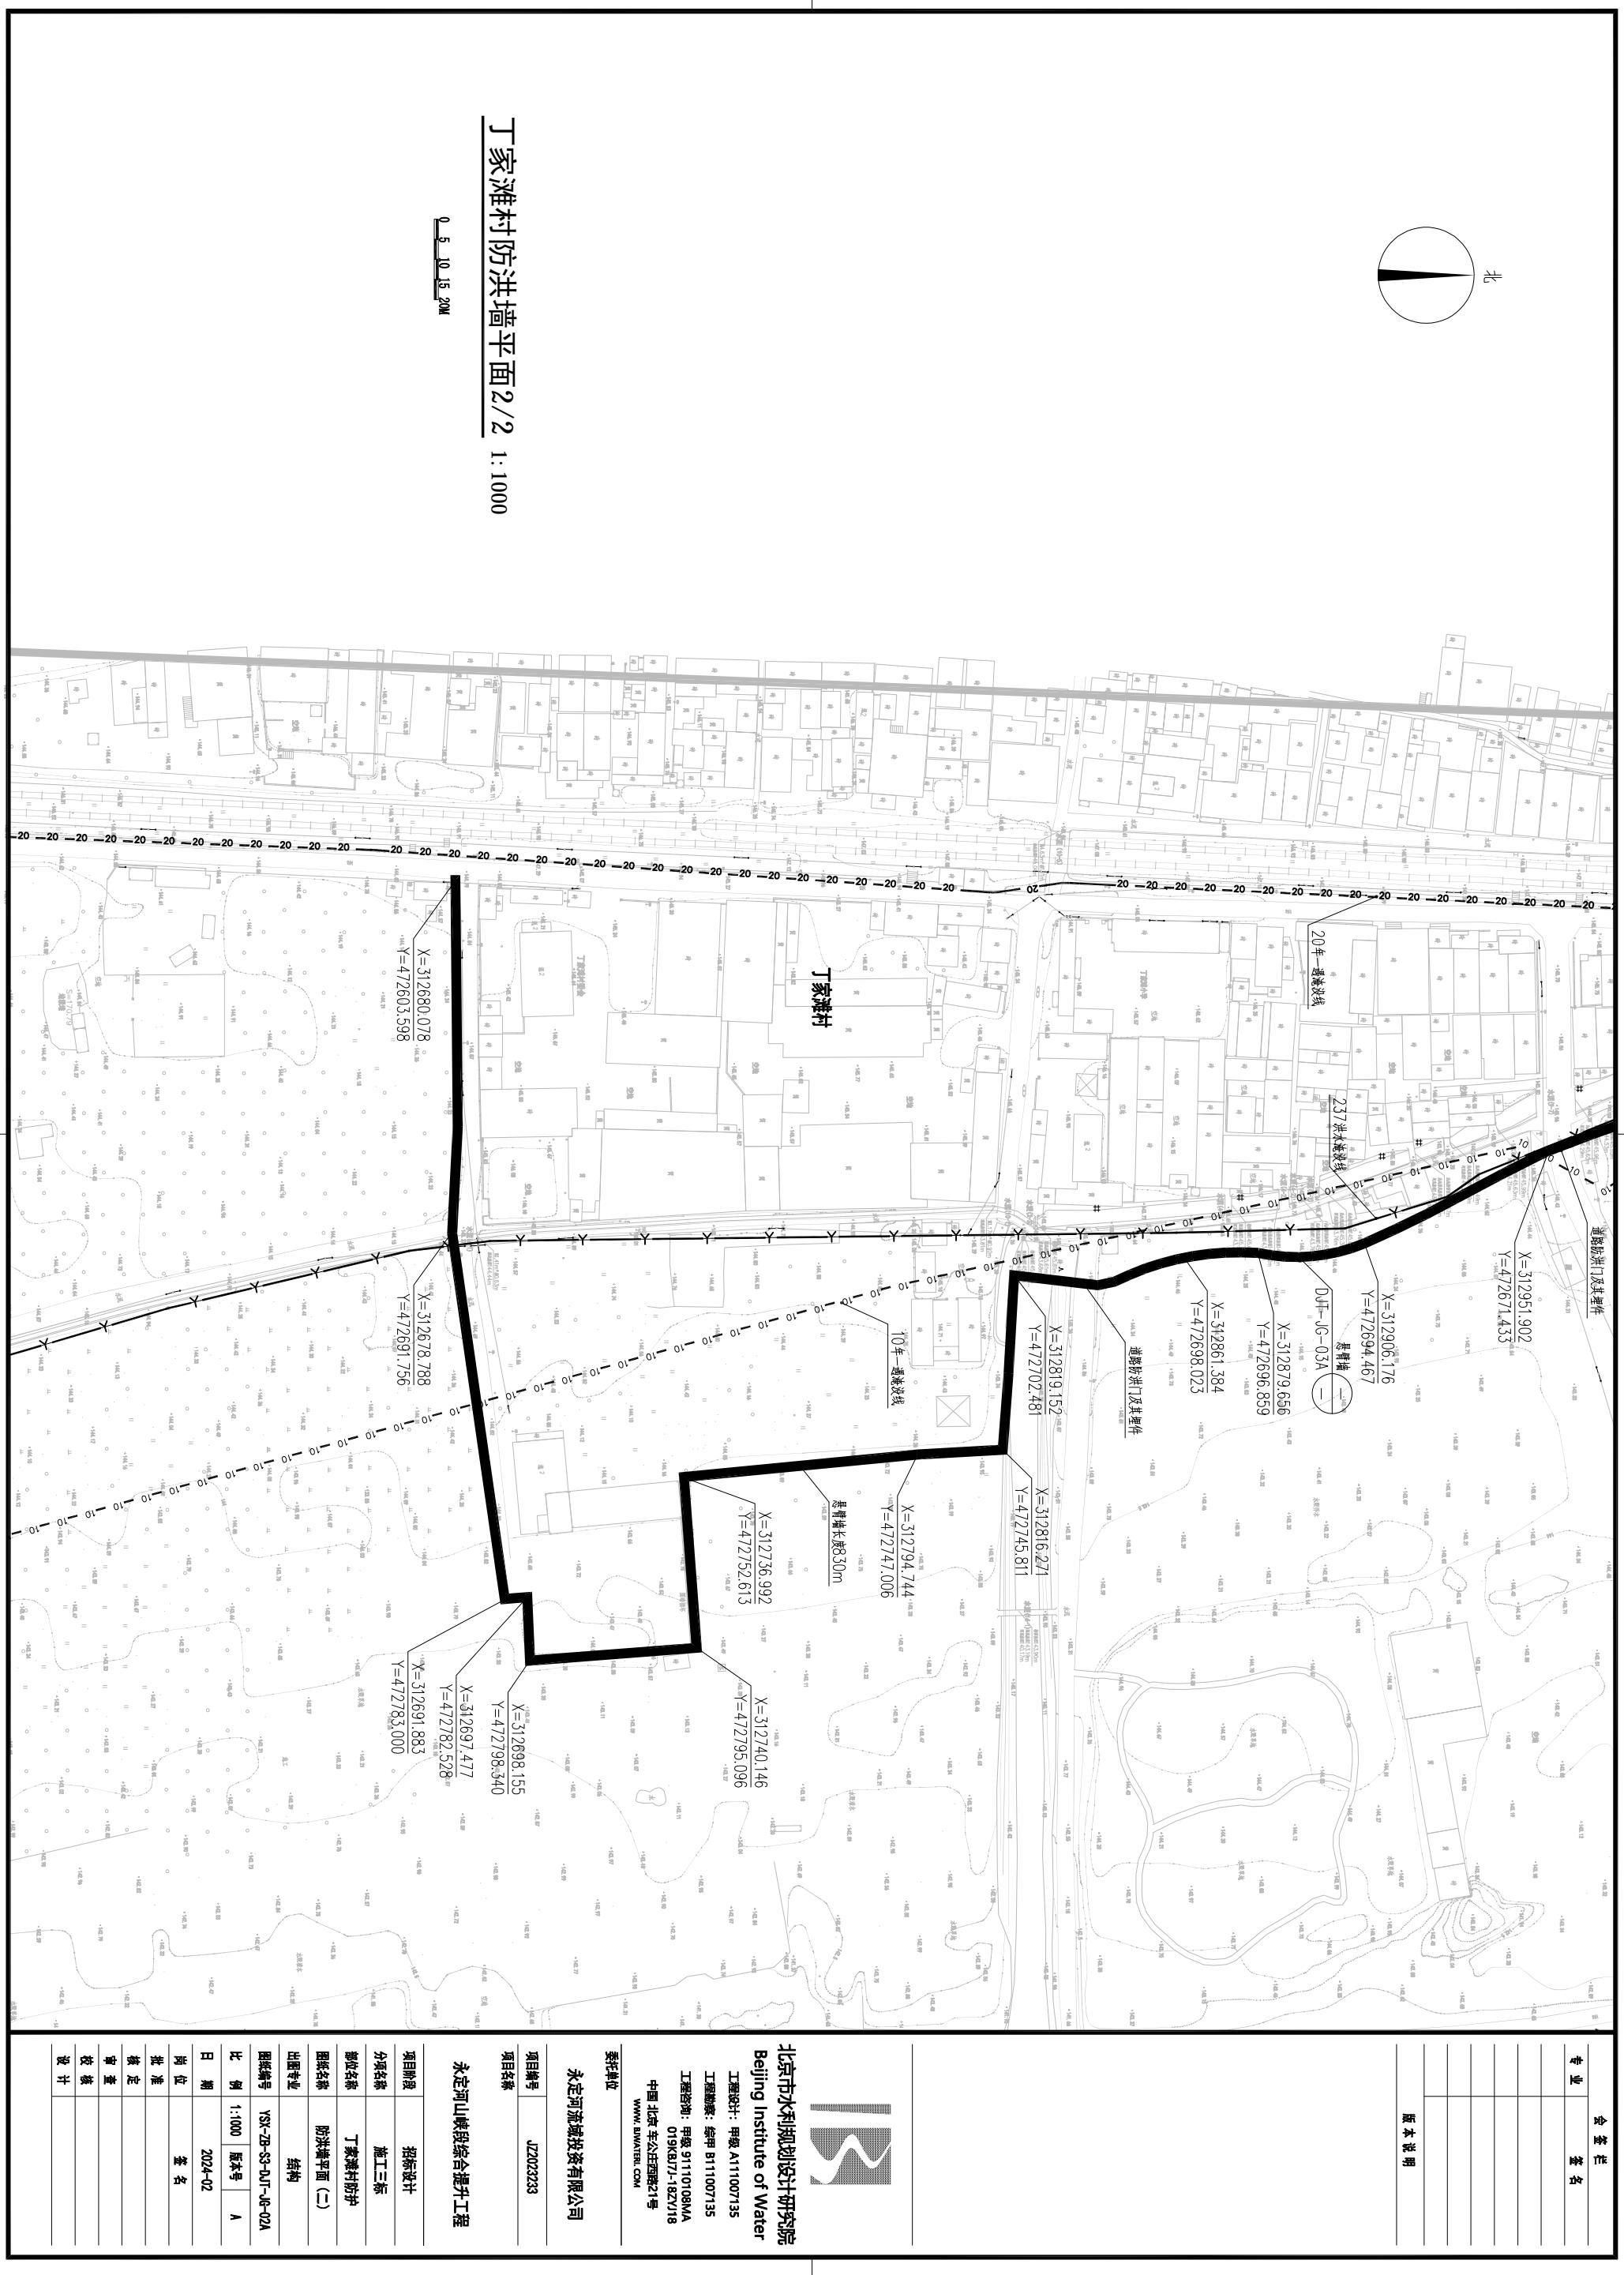

专业	水工
姓名	
设计人	
校核人	
审核人	
复核人	

图名: 村庄防洪墙断面

村落

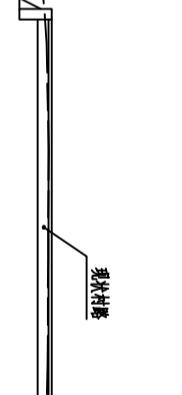

北京水利水电规划设计研究院

Beijing Institute of Water Resources and Hydropower Research

水利部水土保持研究所

Water Conservancy and Soil Conservation Research Institute

水文地质工程地质研究所

Hydrogeology and Engineering Geology Research Institute

水土保持监测站

Water Soil Conservation Monitoring Station

水土保持试验站

Water Soil Conservation Experiment Station

水土保持规划院

Water Soil Conservation Planning Institute

水土保持监测中心

Water Soil Conservation Monitoring Center

水土保持试验中心

Water Soil Conservation Experiment Center

水土保持规划中心

Water Soil Conservation Planning Center

水土保持监测站

Water Soil Conservation Monitoring Station

水土保持试验站

Water Soil Conservation Experiment Station

水土保持规划站

Water Soil Conservation Planning Station

项目名称:

永定河山峡段综合提升工程

项目编号:

YXK-ZB-S3-DLT-AE-Q3A

图纸名称:

施工图

图名:

村庄防洪墙断面图

图号:

A

比例:

1:50

日期:

2024-02

岗位:

签名:

批准:


核对:

复核:


设计:

村庄防洪墙断面

1:50

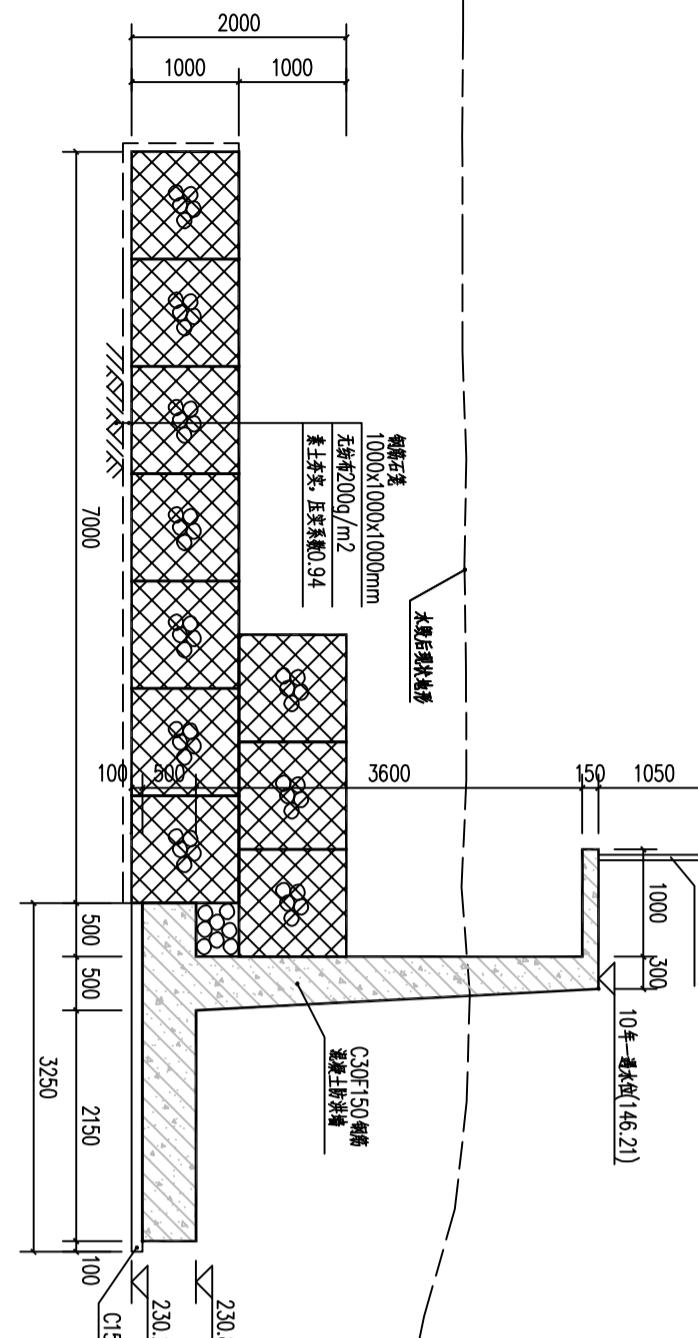

设计说明:  
1.本段边坡防护用于河南庄村右岸,防护范围: 75+70.0 ~ 76+22.0, 防护定位详见岸线防  
护平面图;  
2.每块石笼具体做法另见详图;  
3.钢丝石笼填土标号:C30混凝土, 钢筋等级HRB400E(Φ6);  
4.防洪墙每隔10m设一道伸缩缝, 缝宽20mm, 缝内嵌聚氯乙烯板, 板厚2mm;  
5.未尽事宜见国家现行相关规范和标准。

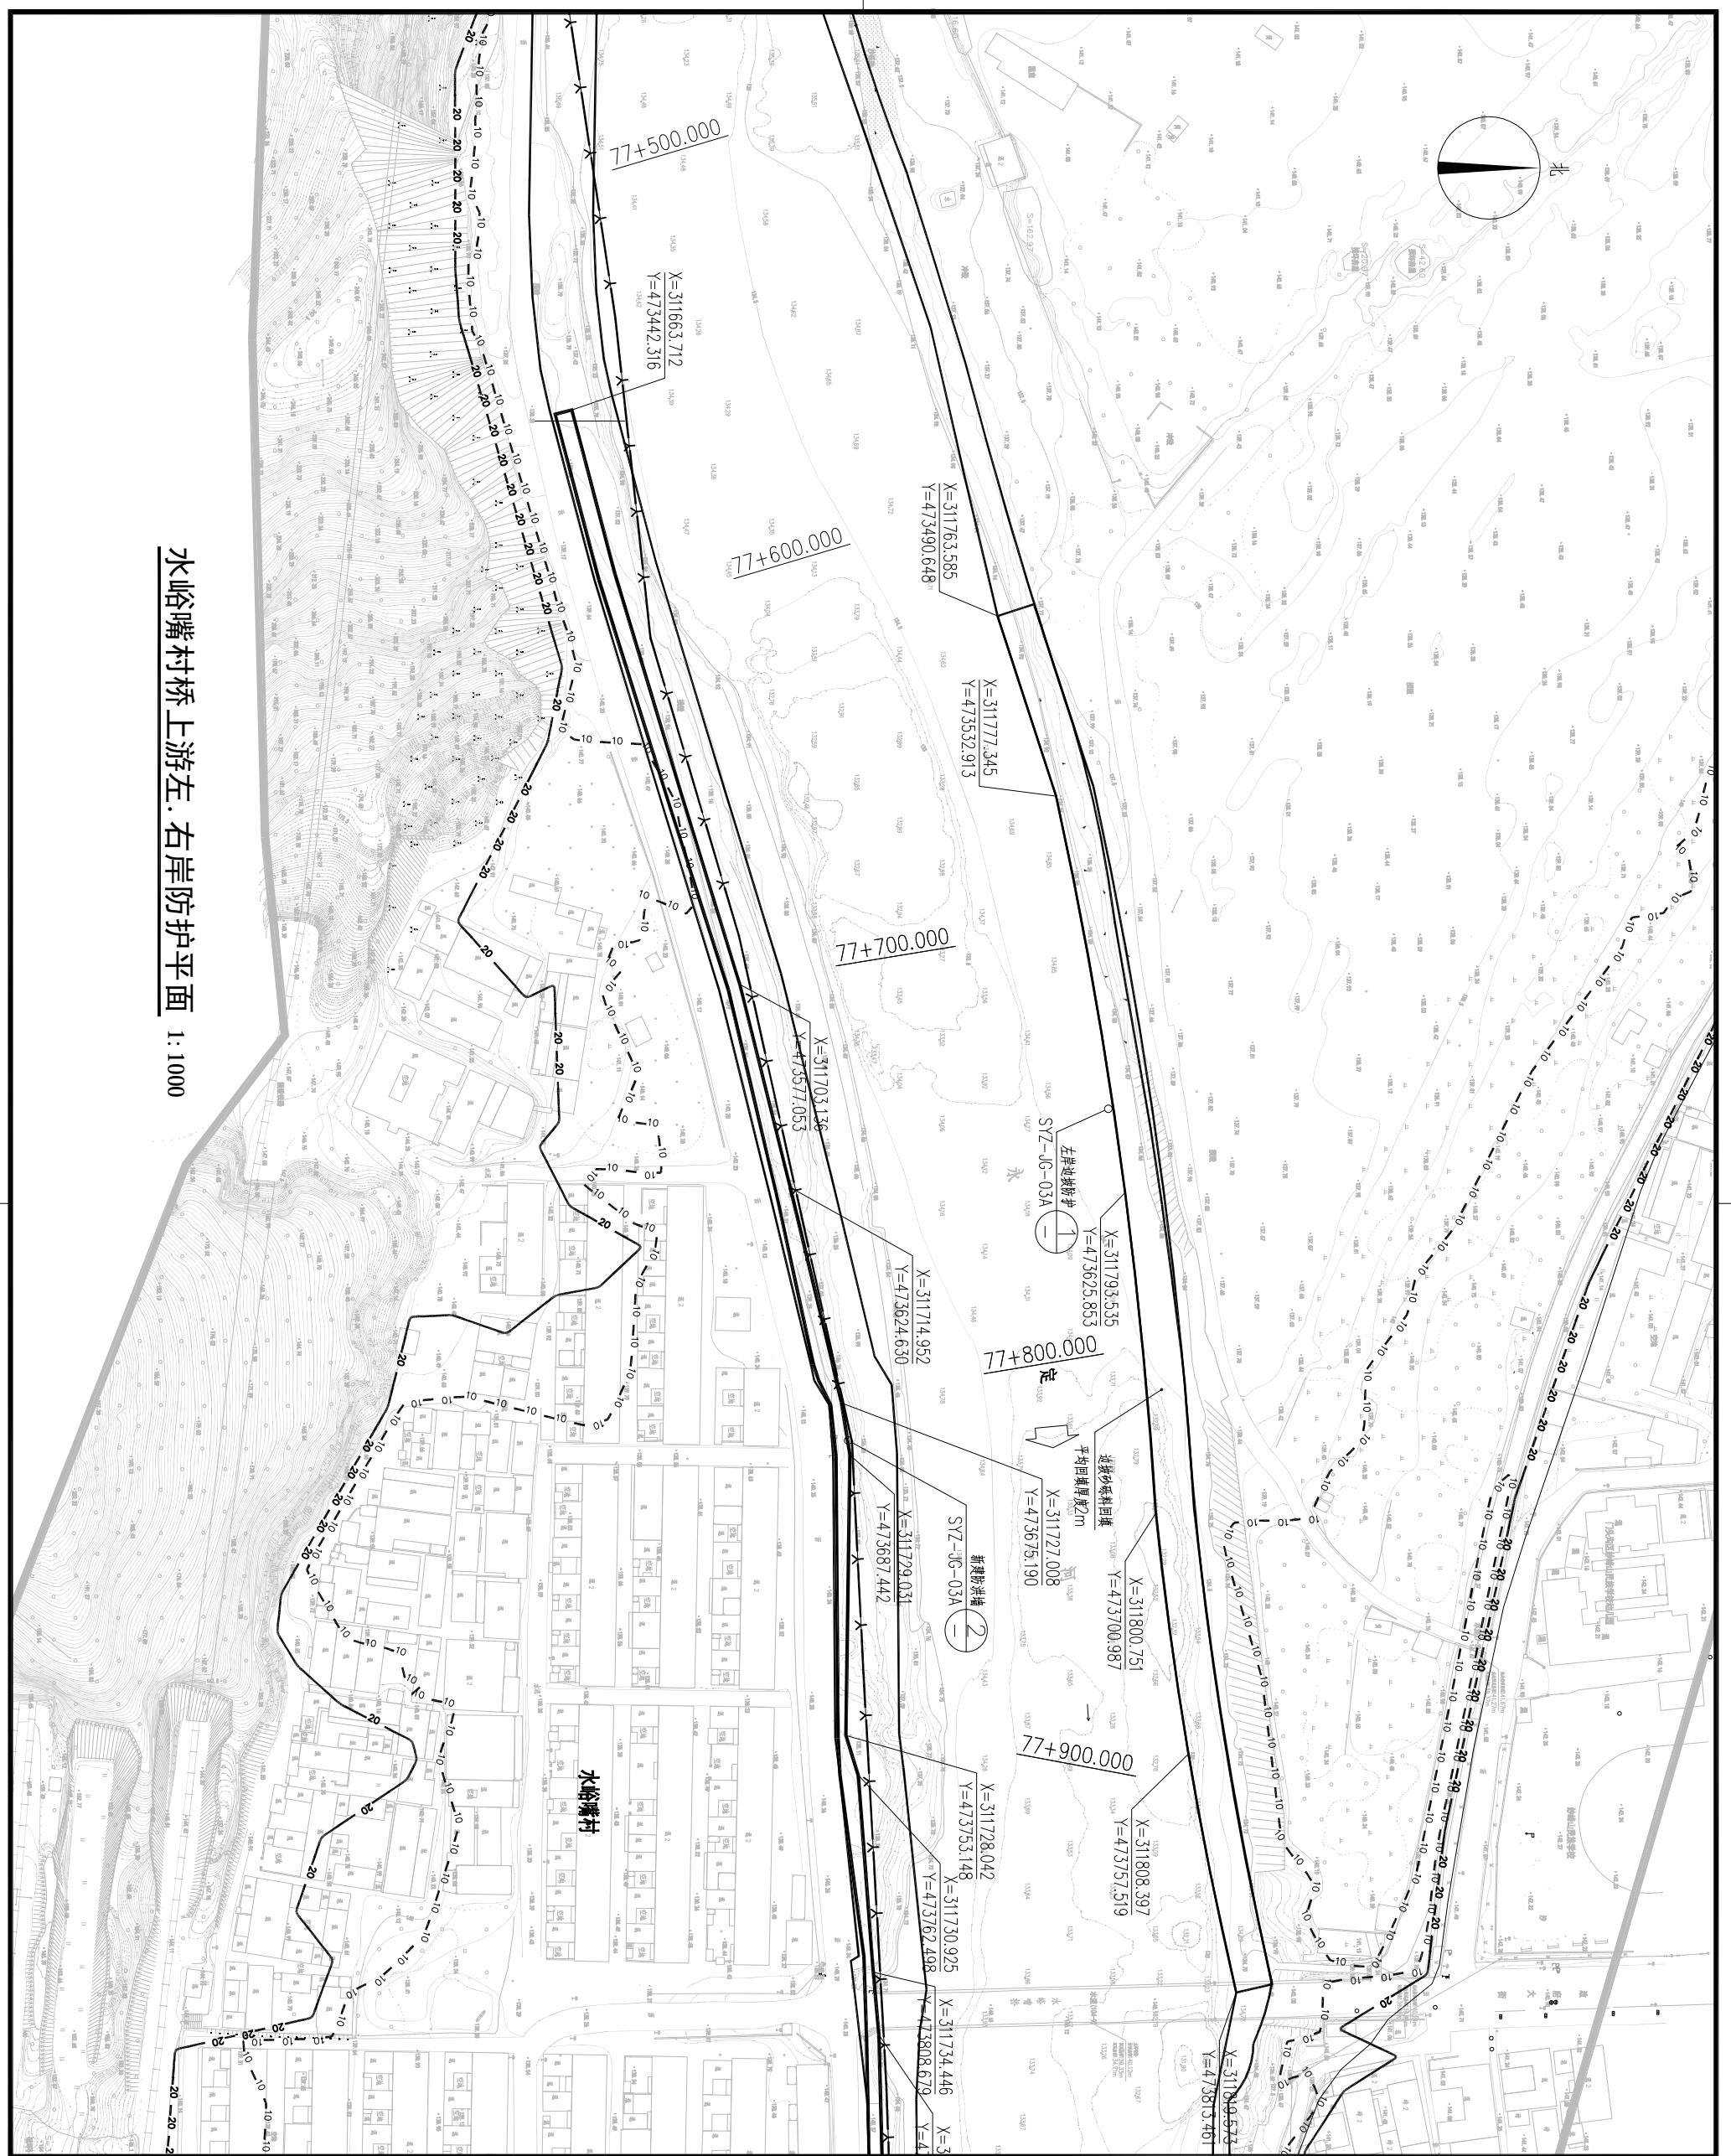

北京市水系规划设计研究院  
Beijing Institute of Water  
工程设计: 甲级 A111007135  
工程勘察: 综甲 B111007135  
工程咨询: 甲级 91110108MA019K0J7J-1827118  
中国北京·公主坟西21号  
www.bnwater.com

永定河流域投资有限公司  
项目名称 永定河山峡段综合提升工程  
项目编号 JZD02333  
委托单位

专业		签名	
版本说明			
日期			
岗位	签名	批准	
核定		复核	
审查		设计	

水峪嘴村桥上游左.右岸防护平面 1: 1000

专业  
签名

版本说明

北京市水系规划设计研究院  
Beijing Institute of Water

工程设计: 甲级 A111007135

工程勘察: 综甲 B111007135

工程咨询: 甲级 91110108MA019K0J7J-1827118

中国北京·公主坟西21号


www.bwwater.com


永定河流域投资有限公司

项目名称: JZB02333  
项目阶段: 招标设计  
分项名称: 施工三标  
部位名称: 水峪嘴村桥下游  
图纸名称: 左右岸防护平面  
出图专业: 结构

图纸编号: YSK-ZB-S3-SV7-JR-02A

比例: 1:1000 版本号: A  
日期: 2024-02  
岗位: 签名  
批准: 审核  
校核: 设计

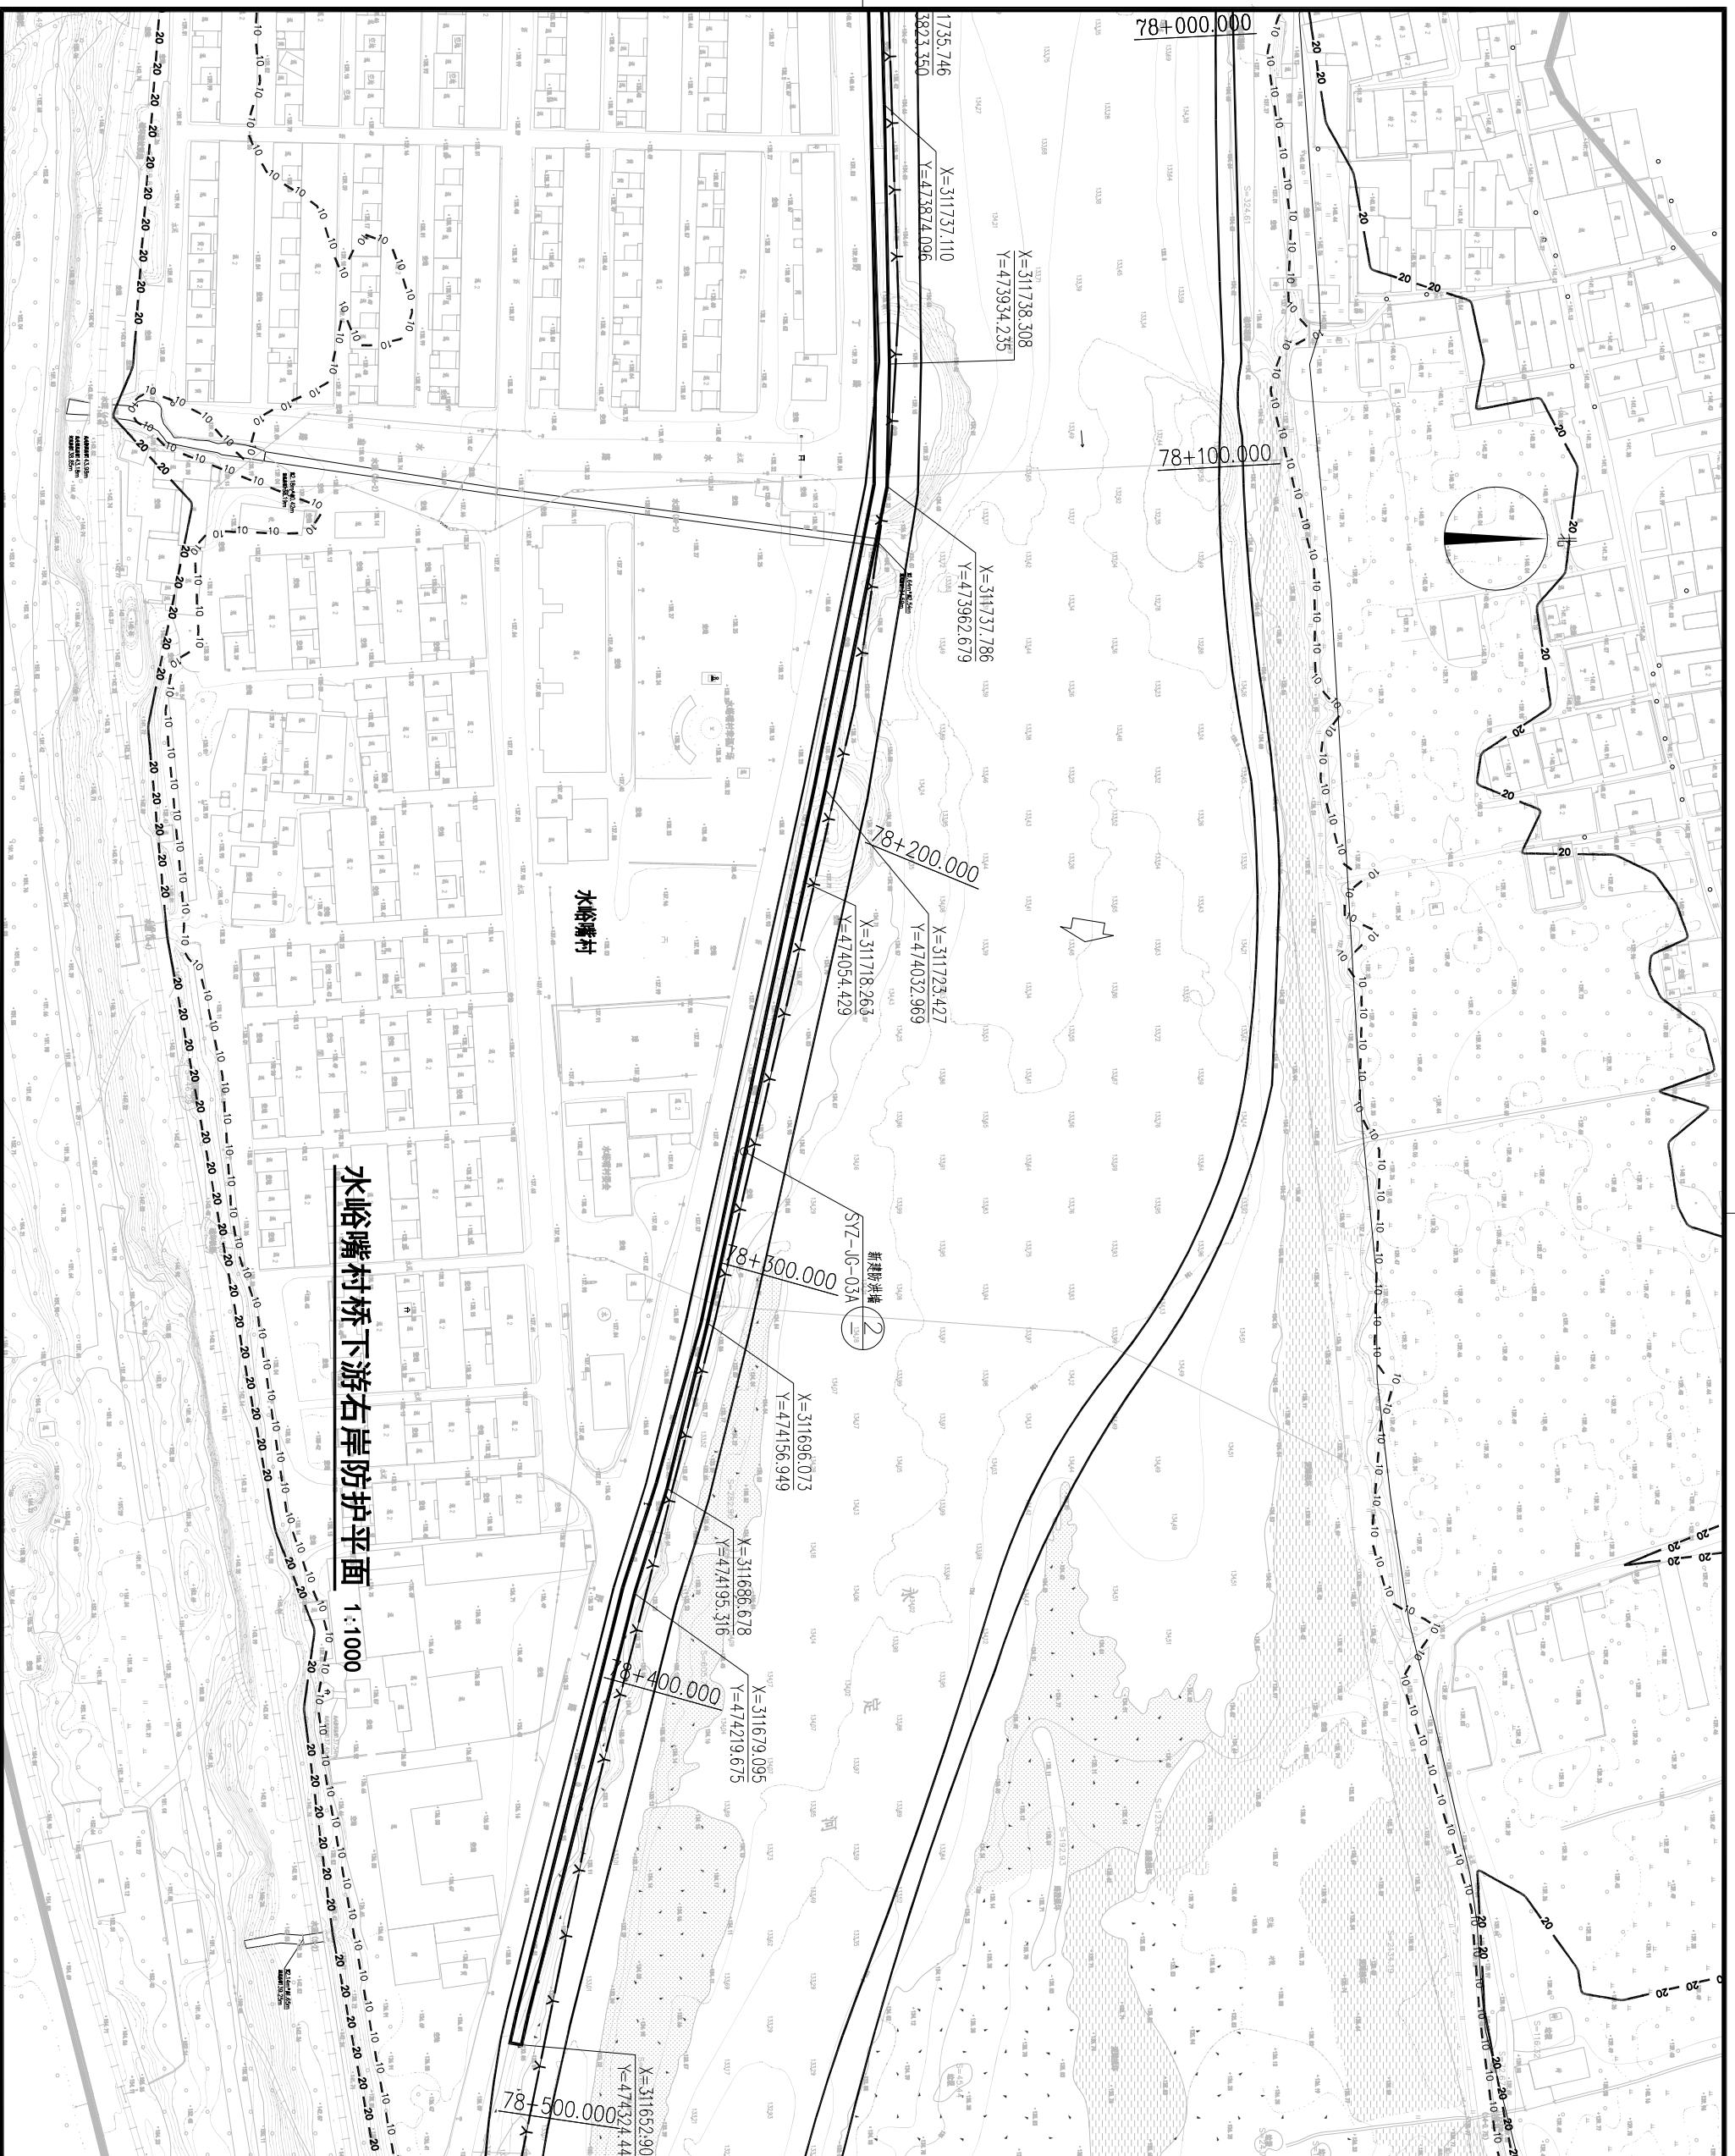

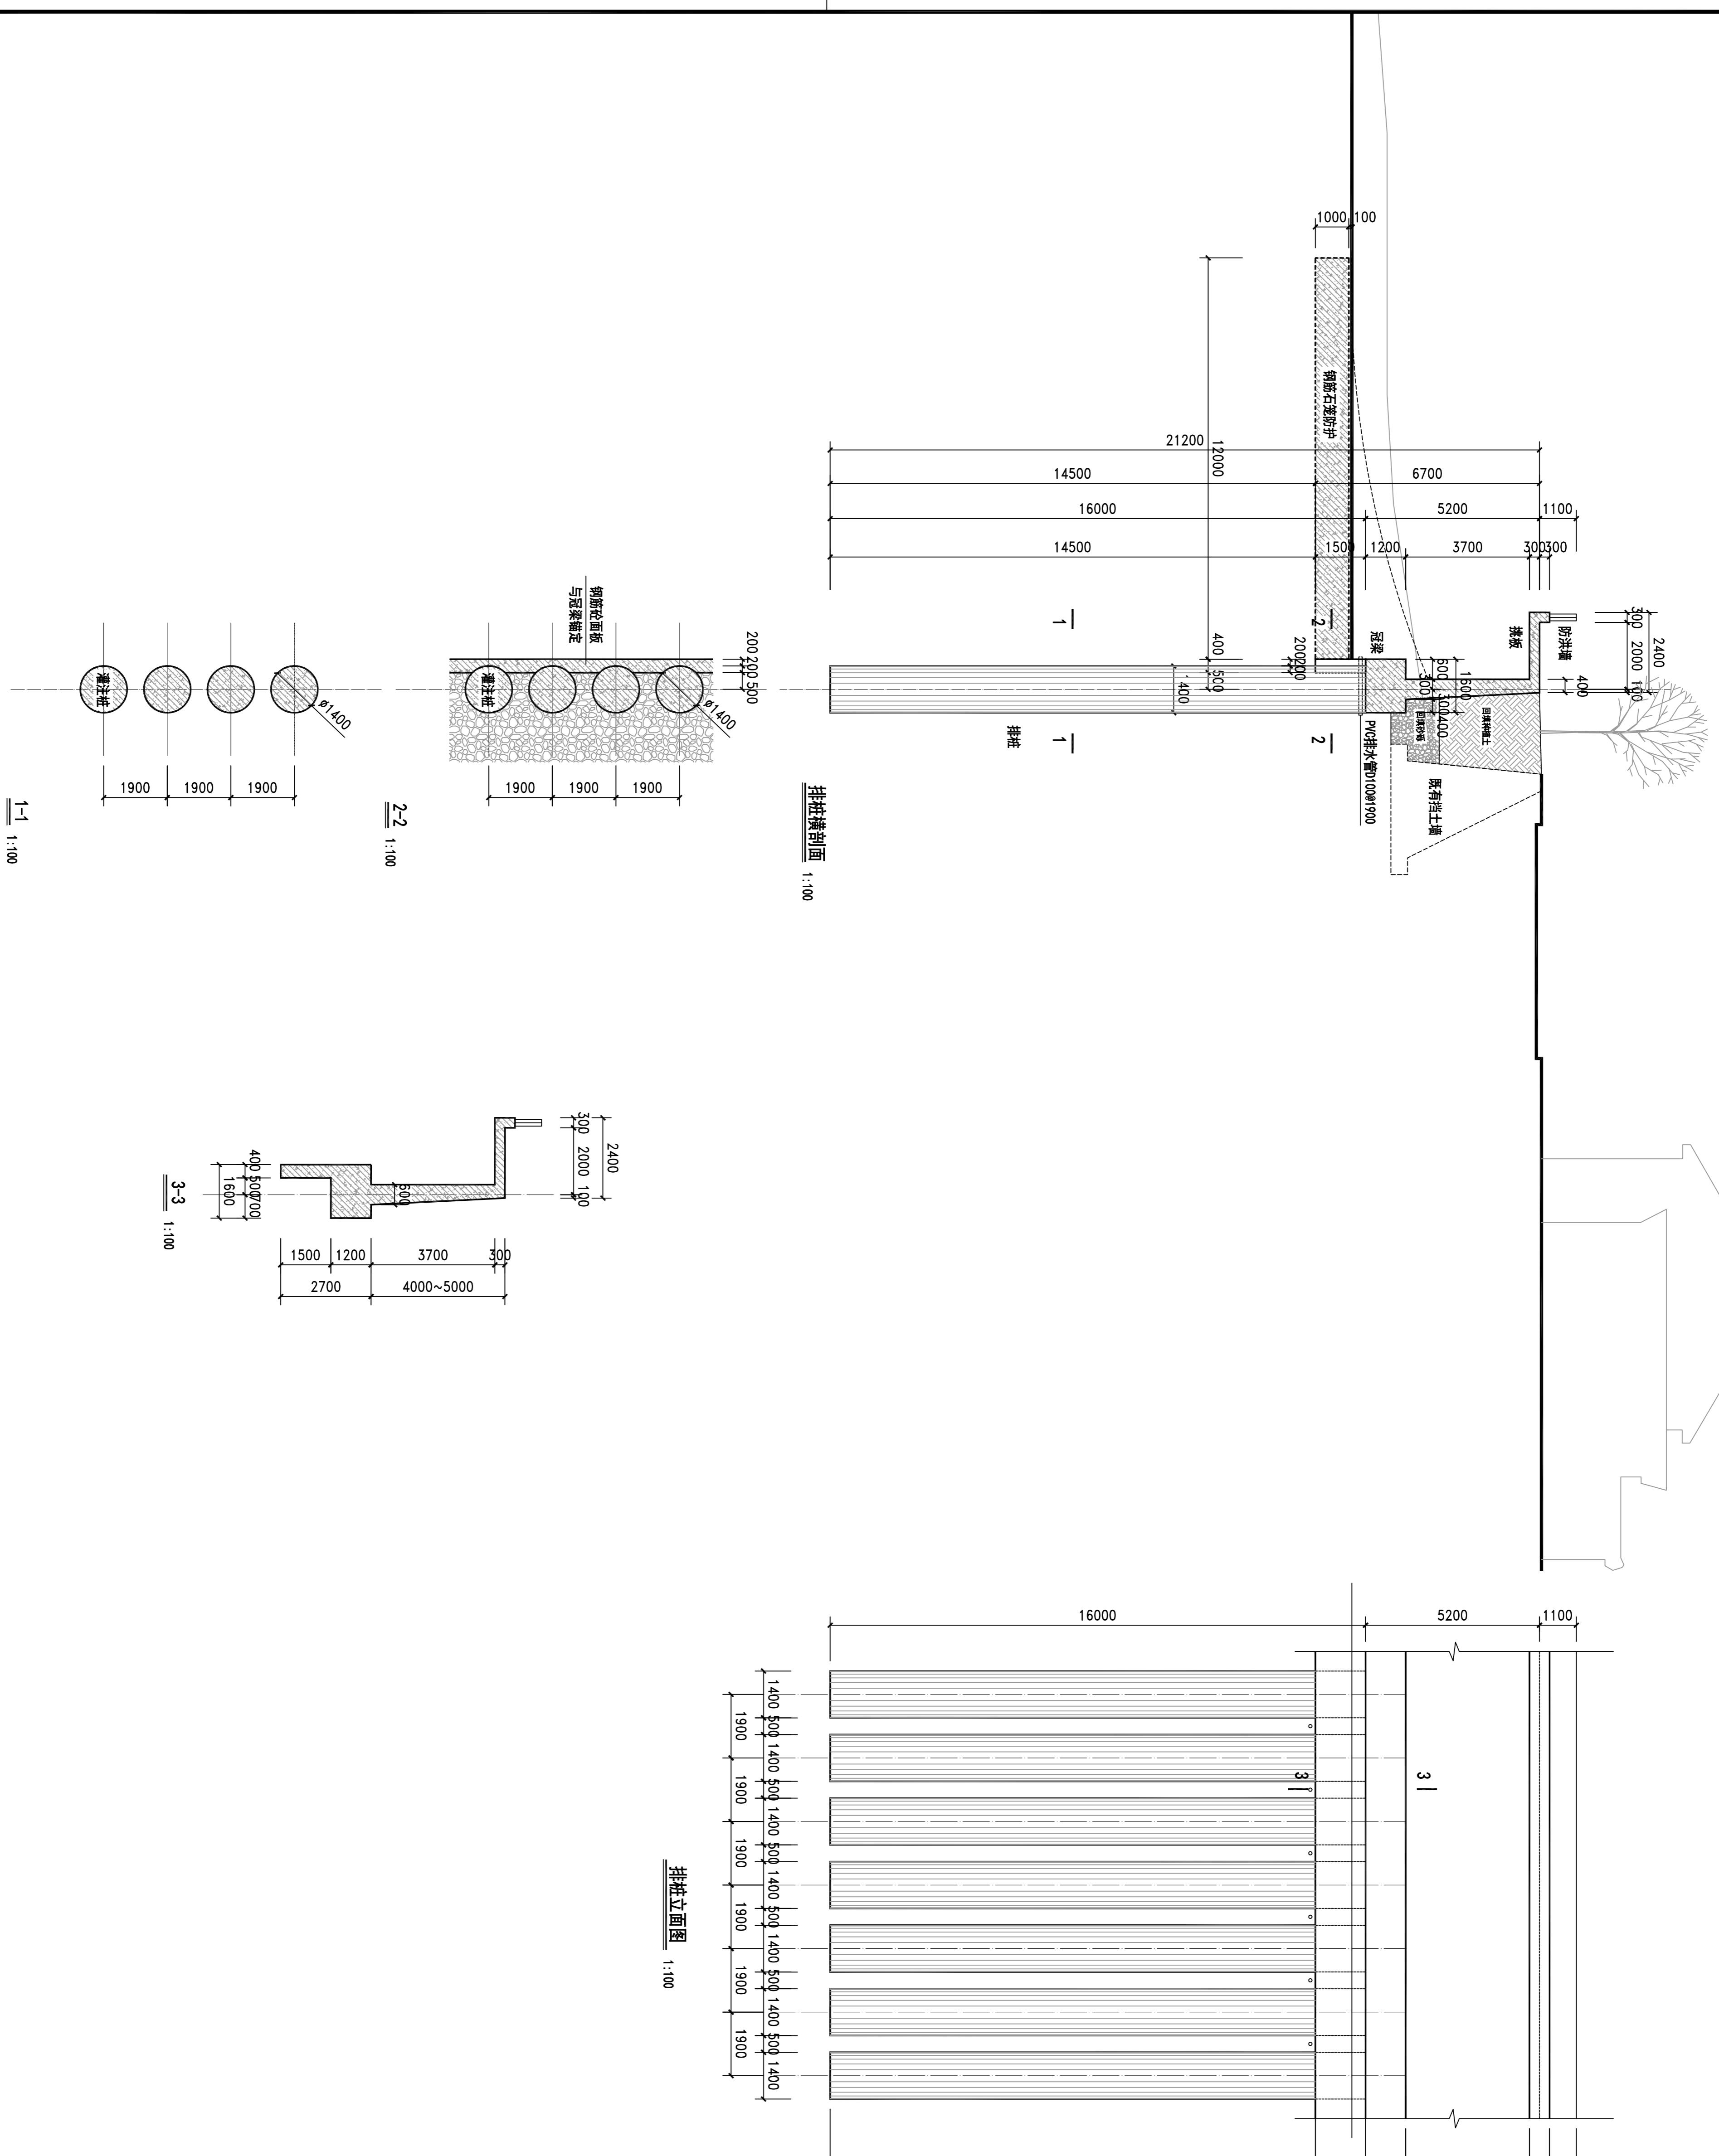

北京市水利规划设计研究院



北京市水利规划设计研究院

项目编号	JZ2023Z33
项目名称	

永定河山峡段综合提升工程

卷之三

专业	签名
会签栏	
版本说明	

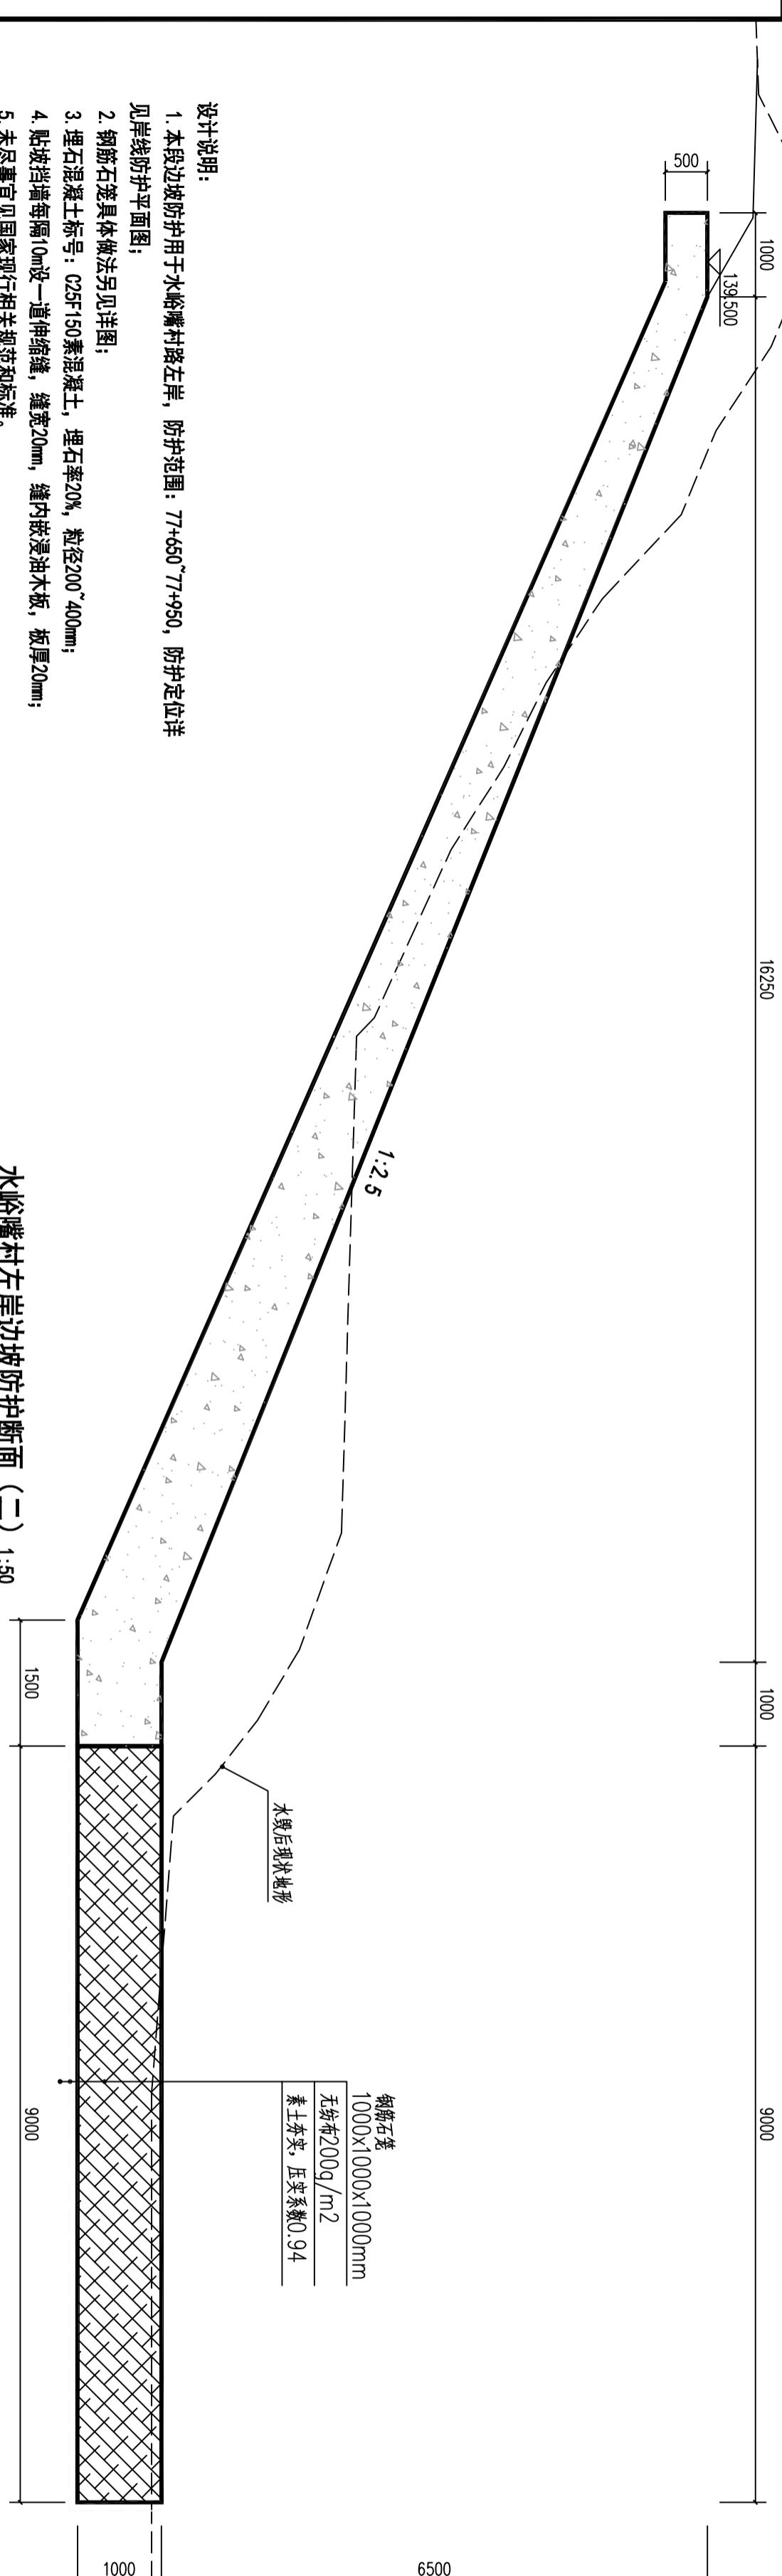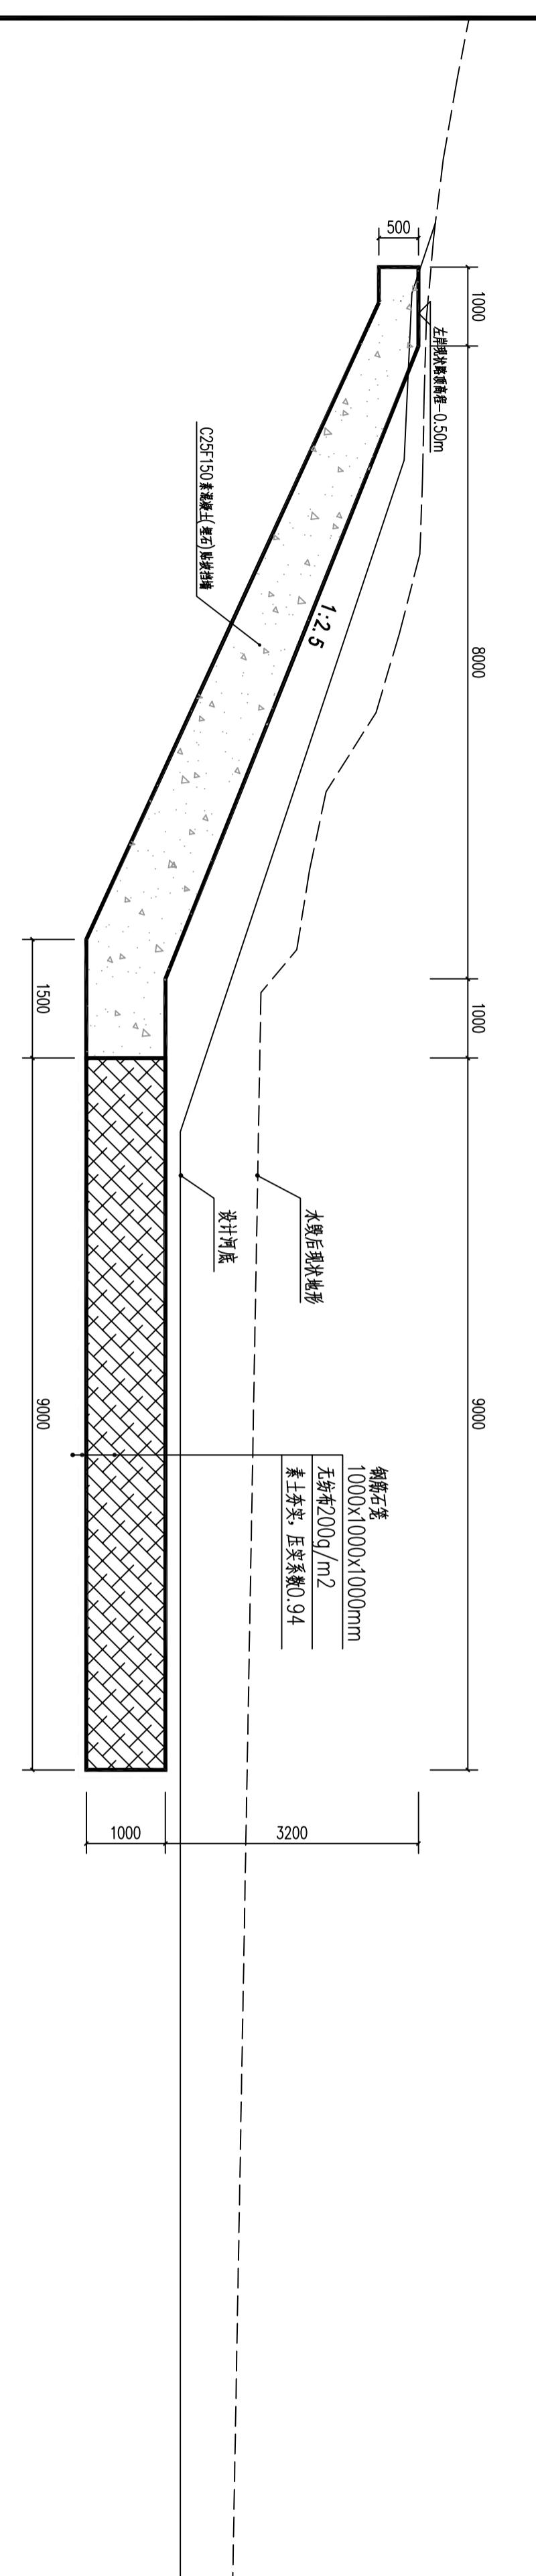

1. 本段边坡防护用于水峪嘴村路左岸，防护范围：77+650~77+950，防护定位详见岸线防护平面图；

2. 钢筋石笼具体做法另见详图；

3. 埋石混凝土标号：C25F150素混凝土，埋石率20%，粒径200~400mm；

4. 贴坡挡墙每隔10m设一道伸缩缝，缝宽20mm，缝内嵌浸油木板，板厚20mm；

5. 未尽事宜见国家现行相关规范和标准。

## 水峪嘴村左岸边坡防护断面(一) 1:50

说明：用于桩号77+650~77+800。